2. Состав группы

Описание строения группы:

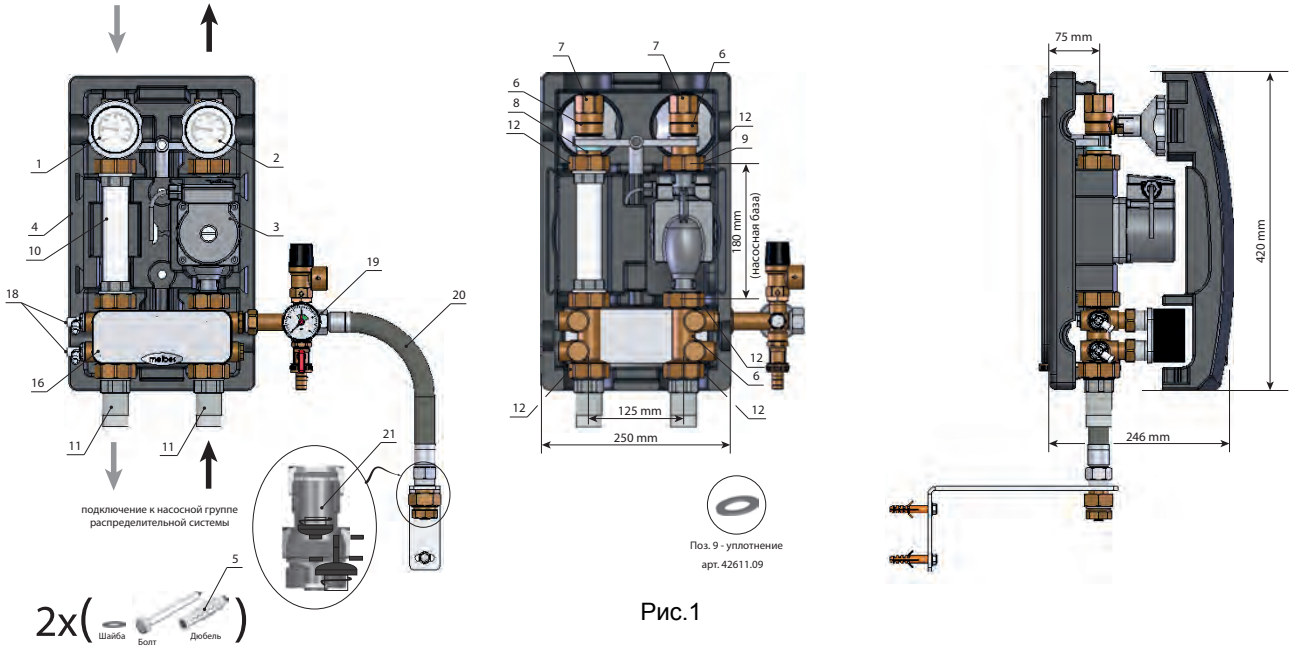


Рис.1

Обозначения:

1 - съёмная рукоятка с синим термометром;
2 - съёмная рукоятка с красным термометром;
3 - циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм);
4 - блочная EPP теплоизоляция;
5 - комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор);
6 - отсечной шаровый кран;
7 - подключение к потребителю тепла ВР 1";
8 - обратный клапан;
9 - уплотнение для монтажа насоса;
10 - нержавеющий патрубок обратной линии;
11 - двухсторонний фитинг НР 1" (под лен) для присоединения к группе UK/MK;
12 - накидная гайка НГ 1 1/2" (для подключения патрубка 10 и для подключения насоса Ду 25мм);
16 - меднопаянный пластинчатый нержавеющий теплообменник;
18 - краны для слива и заполнения;
19 - группа безопасности вторичного контура (манометр, предохранительный клапан, патрубок для подключения расширительного бака);
20 - гибкий резиновый шланг для подключения расширительного бака;
21 - MAG-вентиль для быстрого отключения расширительного бака ВР 3/4" без слива системы.